



200812054003

报告编号: YXJC210905-02

检测报告

委托单位: 云南玉泰隆新能源有限公司




声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。


2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托检测的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的...

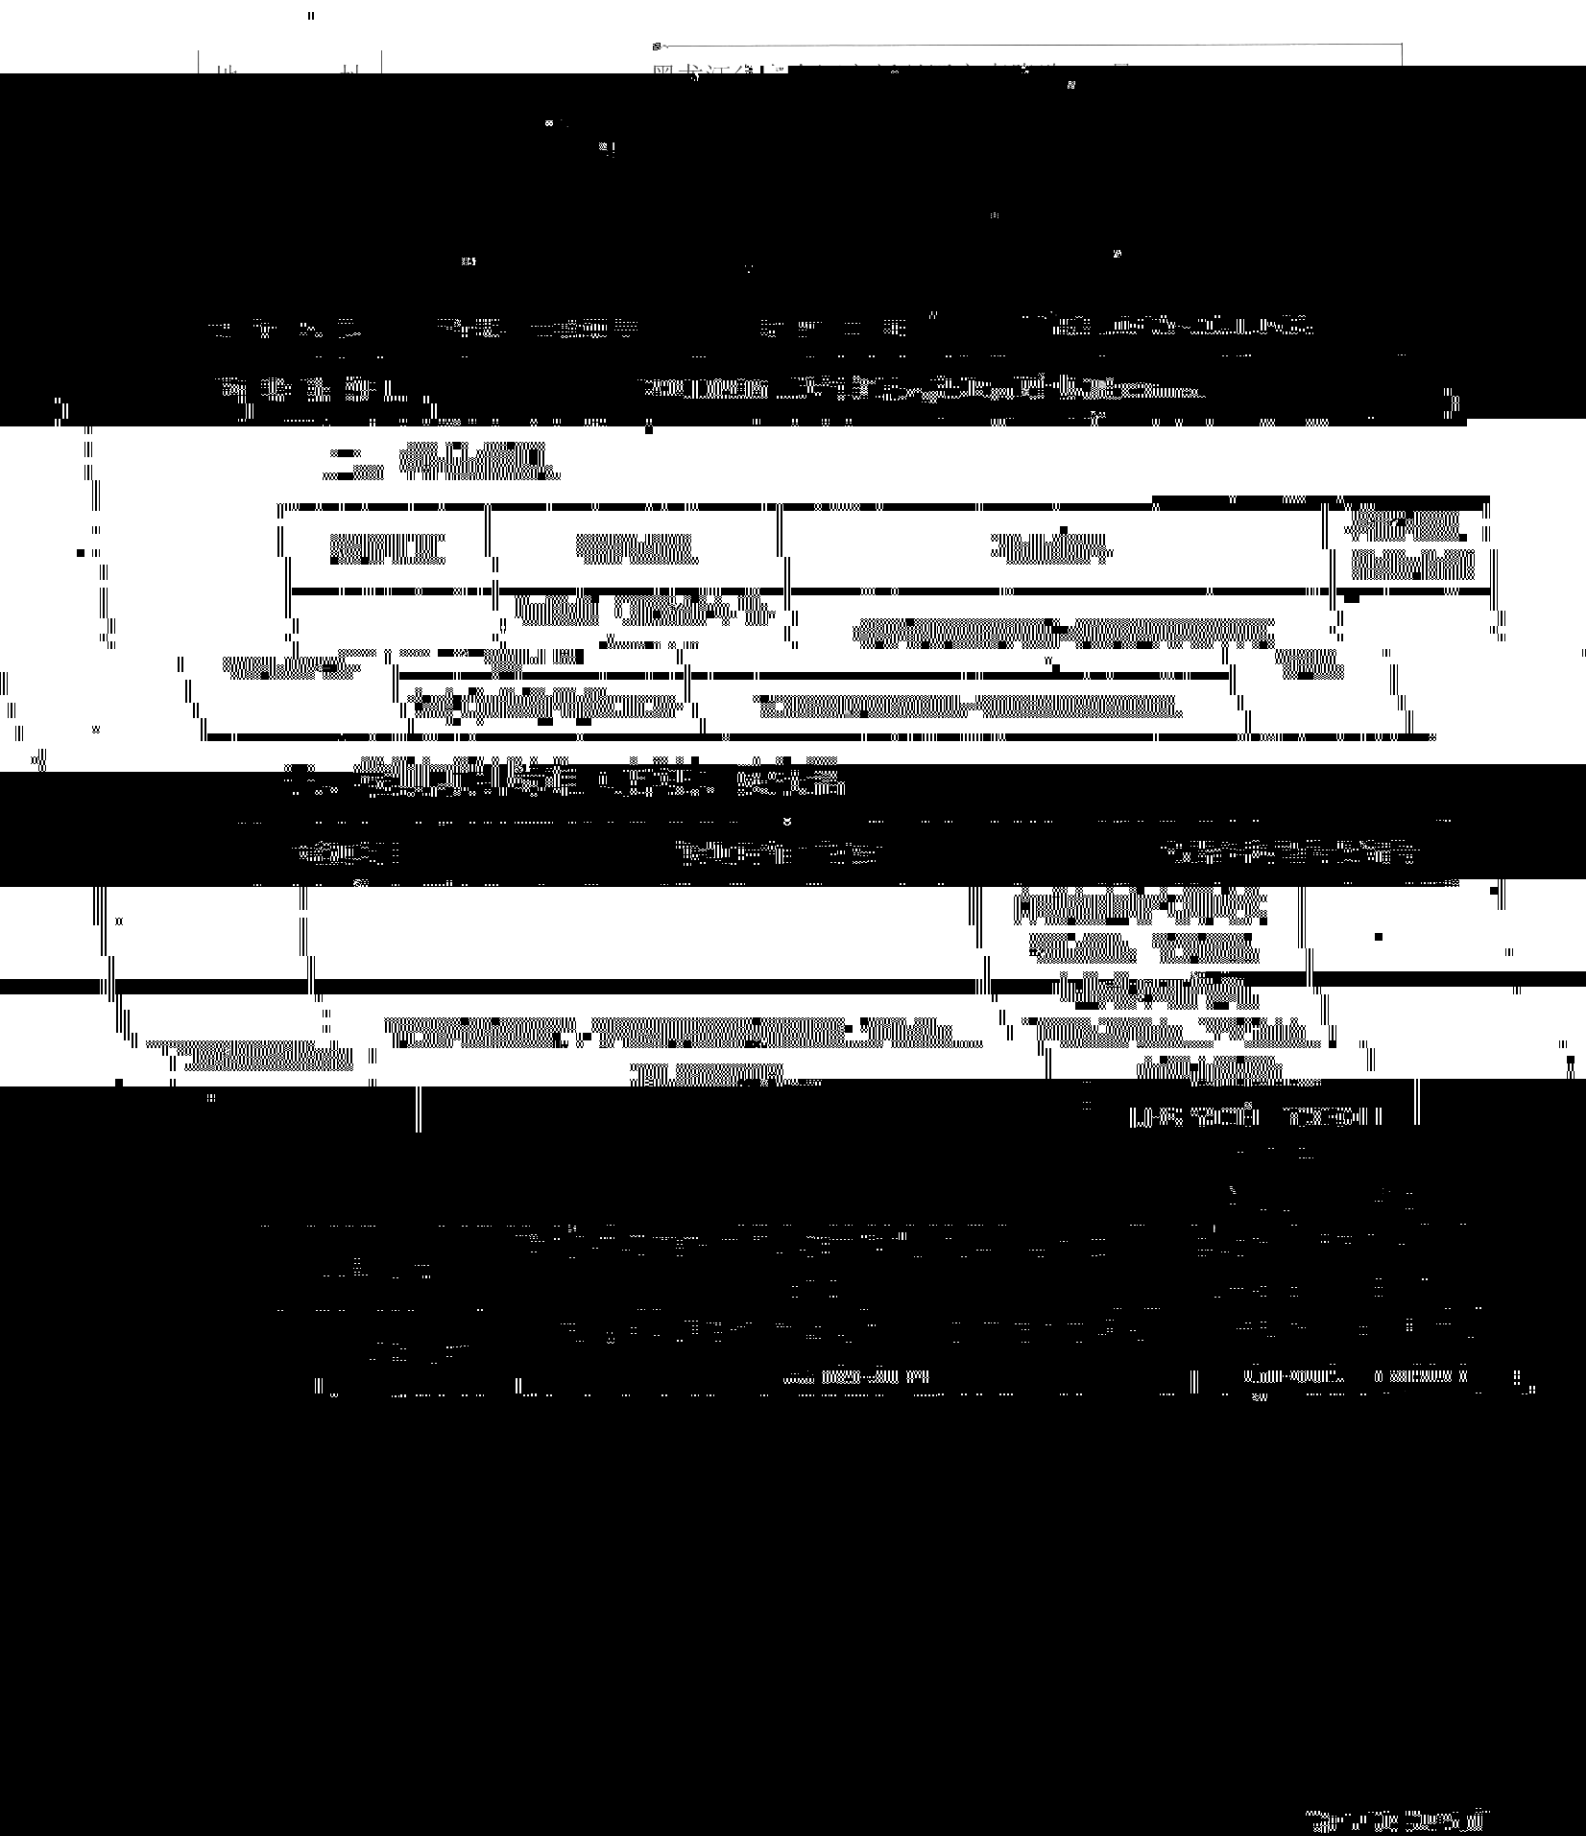

四、检测点位示意图

1、有组织废气检测点位示意图

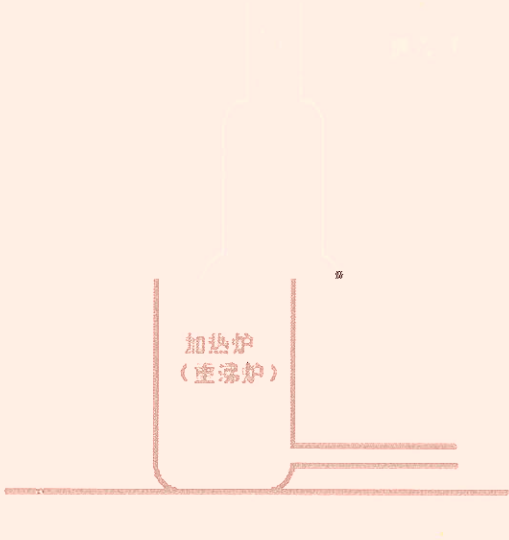

加热炉 (煮汤炉) 排放口1#测点位示意图



图 1

图 1

图 1

图 1

图 1

图 1

图 1

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
低浓度废气排放口		排放浓度		7.8	7.9	——	mg/m ³
				7.9		——	mg/m ³
				8.0		——	mg/m ³
				8.2	200	mg/m ³	
		折算浓度	8.4	9.6	200	mg/m ³	
			12.1		200	mg/m ³	
排放速率		0.03		——	kg/h		
		0.03	0.03	——	kg/h		
		0.03		——	kg/h		
排放浓度		35		——	mg/m ³		
		30	34	——	mg/m ³		
		36		——	mg/m ³		
		37		850	mg/m ³		

采样位置: 低浓度废气排放口

折算浓度: 12.1

排放速率: 0.03

排放浓度: 34

排放浓度: 850

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
		排放浓度		6.0	6.83	——	mg/m ³
				7.9		——	mg/m ³
				6.6		——	mg/m ³
		低浓度颗粒物折算浓度		6.0	6.73	200	mg/m ³
				7.8		200	mg/m ³
				6.4		200	mg/m ³
		排放速率		0.01	0.01	——	kg/h
				0.01		——	kg/h
				0.01		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
加热炉(重 沸炉)排放 口1#	2021.09.05	3298	386.7	4.7	6.16
		3408	387.9	4.6	6.37
		3294	387.5	4.8	6.16
平均值		3333	387.4	4.7	6.23
氢气加热炉 排放口2#	2021.09.05	1616	205.8	4.2	4.27
		1627	204.6	4.7	4.31
		1605	205.1	4.6	4.25
平均值		1616	205.2	4.5	4.28

标准

执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)排放标准

六、执行

标准。

污染物项目	浓度限值	单位	序号
颗粒物	200	mg/m³	1
二氧化硫	850	mg/m³	2
氮氧化物	—	mg/m³	3

检测结论

污染物均达标。

七、检

各项

(空白)

(以

*** 报告结束 ***

制 人: 马艳 审 核 人: 马艳 编

签发日期: 2021年9月8日

签 发 人: 马艳